
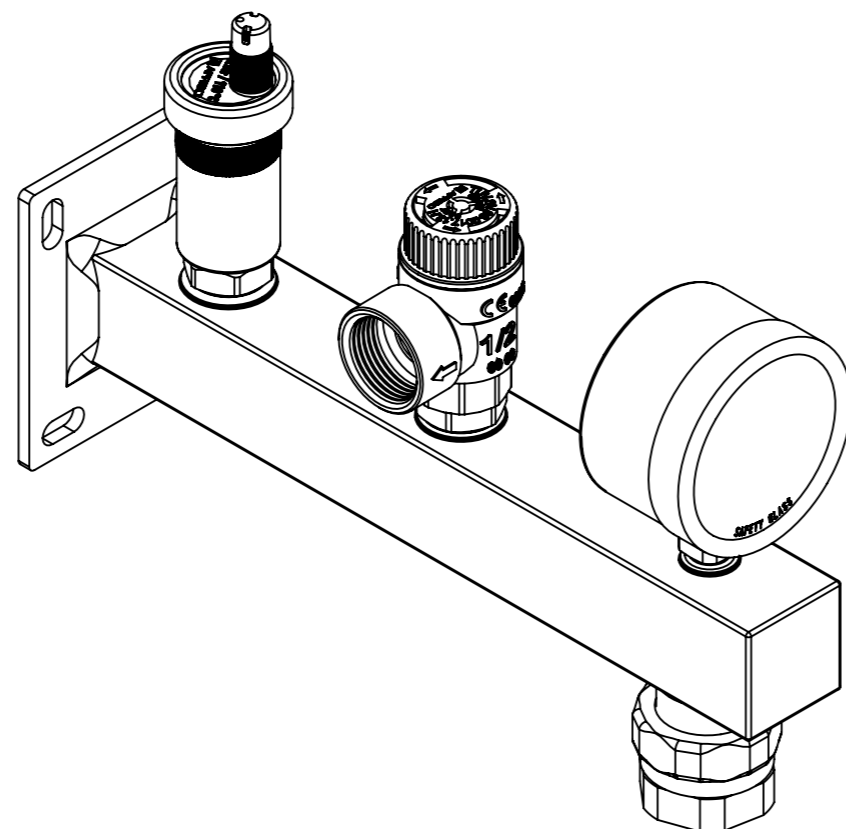
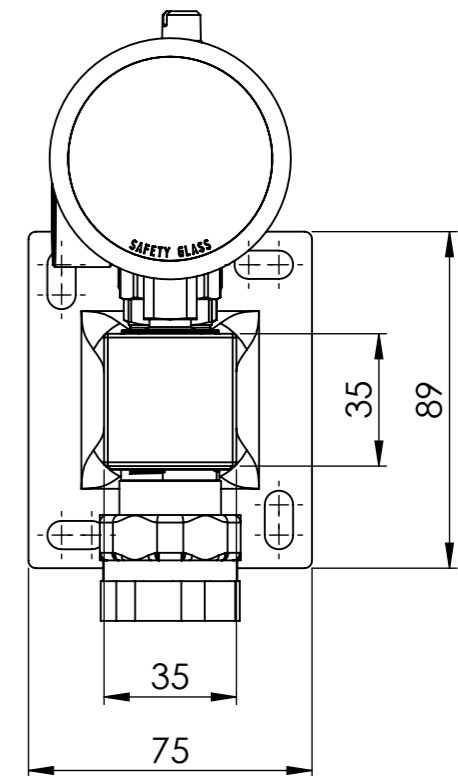
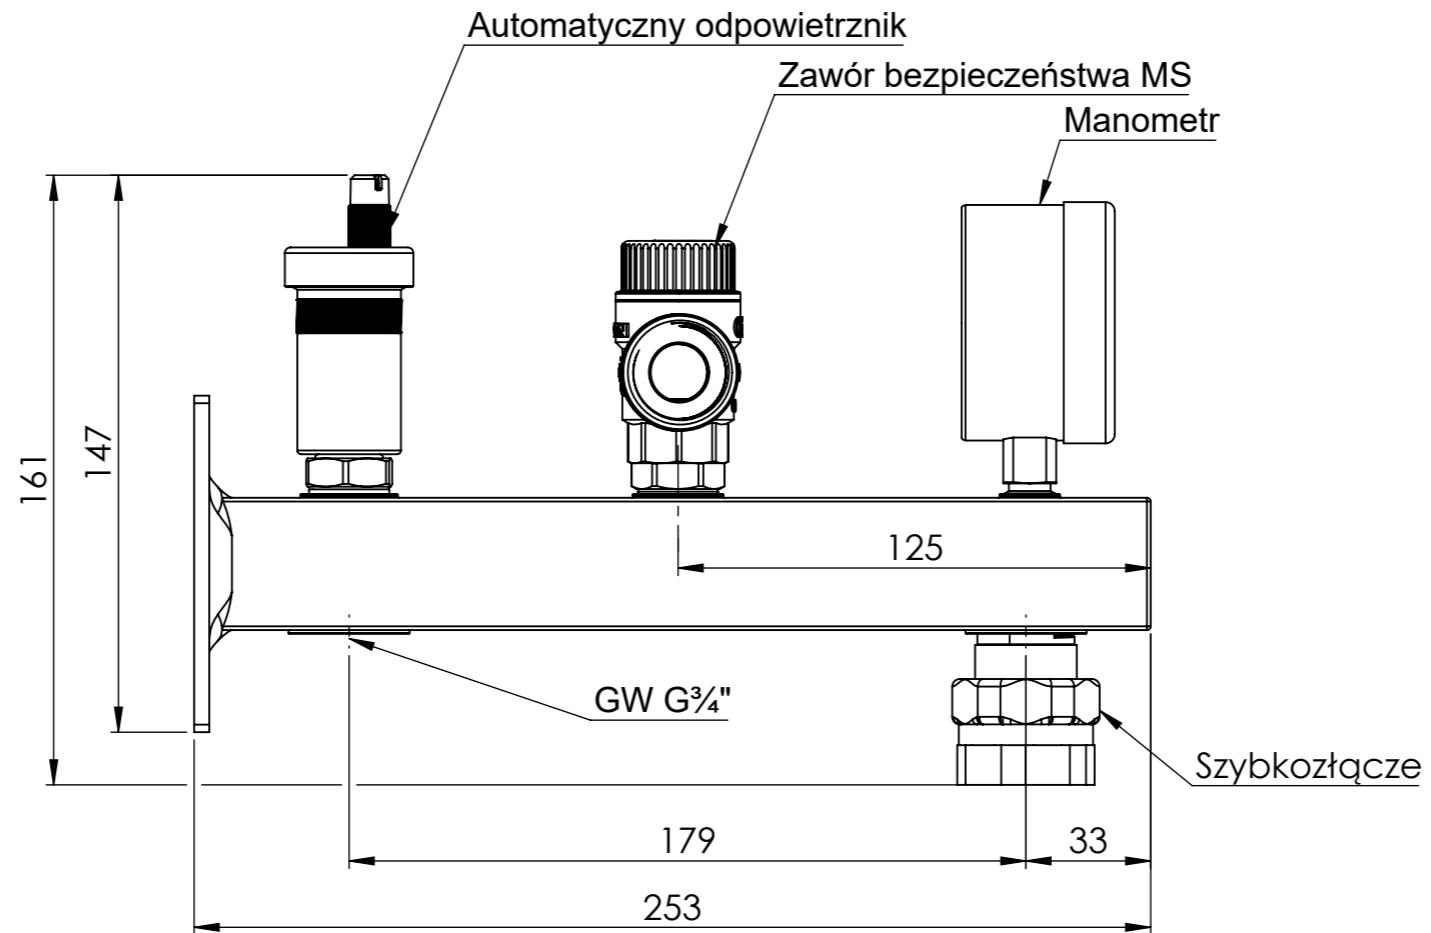


BSS

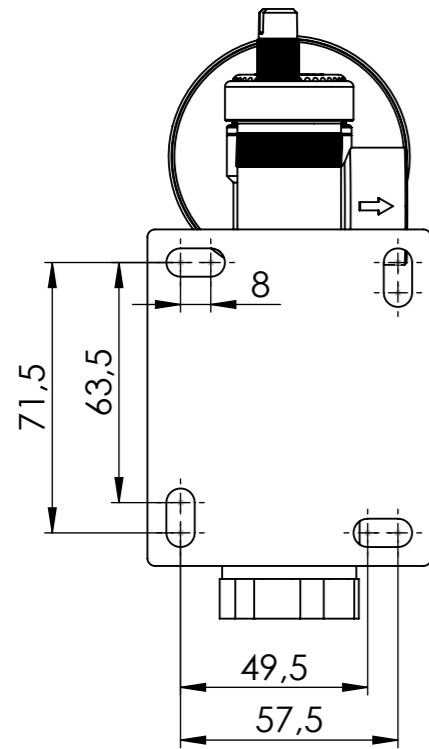

Opis rysunku			
Grupa bezpieczeństwa kotła BSS, N <sub>max</sub> UDT 42,6 kW, z zaworem bezpieczeństwa MS 1,5 bar, z przyłączem do naczynia przeponowego z szybkozłączem			
Skala	Data	Numer katalogowy	Rev.
1:2	12.08.2022	90 611 10	0
Jednostka [mm]	Data rewizji		
	12.08.2022	AFRISO Sp. z o. o. Szalsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów tel. (32) 330-33-55 www.afriso.pl e-mail: zok@afriso.pl	
AFRISO			