


Zawór upustowy różnicy ciśnienia DU

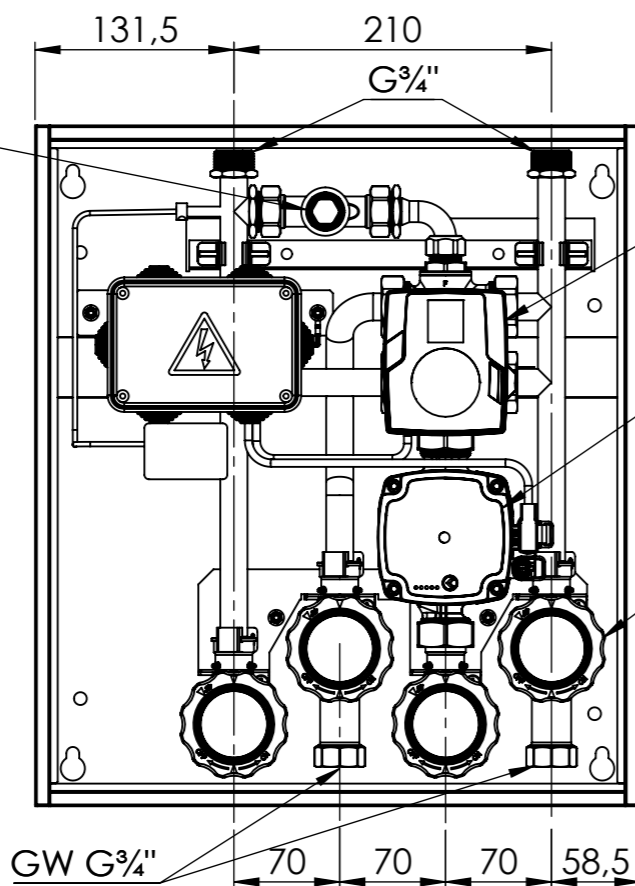

Zawór mieszający sterowany regulatorem regulatorem pogodowym ARC 345 ProClick

Pompa Grundfos UPM3

Zawory odcinające z wbudowanymi termometrami

Opis rysunku			
Zestaw mieszający do kotła kondensacyjnego PrimoBox ACB 950 z regulatorem pogodowym ARC 345			
Skala	Data	Numer katalogowy	Rev.
1:5	14.07.2022	76 950 00	0
Jednostka [mm]	Data rewizji		
	14.07.2022		
 AFRISO Sp. z o. o. Szalsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów tel. (32) 330-33-55 www.afriso.pl e-mail: zok@afriso.pl			