

# AFRISOBasic

AFRISO Sp. z o.o.  
Szałsza, ul. Kościelna 7  
42-677 Czekanów  
[www.afriso.pl](http://www.afriso.pl)

Zespół Obsługi Klienta  
tel. 32 330 33 55  
fax 32 330 33 51  
[zok@afriiso.pl](mailto:zok@afriiso.pl)

## Grupy pompowe BPS

Art.-Nr 90 990 00, 90 991 00, 90 996 00,  
90 995 00, 90 992 00, 90 997 00,  
90 993 00, 90 994 00, 90 998 00.

### UWAGA

Niniejsza instrukcja montażu i użytkowania dostępna jest na stronie internetowej [www.afriso.pl](http://www.afriso.pl) w zakładkach „Katalog online” oraz „Pobierz”.

### OSTRZEŻENIE

Grupy pompowe BPS mogą być instalowane, uruchamiane i demontowane tylko przez wyszkolony i wykwalifikowany personel. Prace przy obwodach elektrycznych należy zlecić do wykonania wyłącznie uprawnionemu, wykwalifikowanemu elektromonterowi.



Pompy obiegowe grup pompowych BPS pracują pod napięciem sieci 230 V AC. Takie napięcie może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć.

Nie dopuszczać do kontaktu elektroniki pomp z wodą i innymi płynami.

Przy pracach monterskich należy odłączyć zasilanie pomp.

Nie dokonywać żadnych przeróbek w urządzeniu.

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby mogą spowodować zagrożenie i są zabronione ze względów bezpieczeństwa.

### ZASTOSOWANIE


Grupy pompowe BPS dedykowane są do montażu z rozdzielaczem ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 890 (Art. -Nr 90 890 10). Mogą być również wykorzystane jako niezależne grupy pompowe wbudowane w dowolną instalację grzewczą zgodną z PN-EN 12828. Mogą służyć do przyłączenia np. instalacji grzejnikowej, płaszczyznowej (np. podłogowej) lub ładowania zasobnika na ciepłą wodę użytkową.

### OPIS I ELEMENTY DOSTAWY


Grupy pompowe BPS to gotowe układy hydrauliczne. W zależności od wybranej wersji do grup pompowych BPS można podłączyć odbiorniki bezpośrednio (bez zaworu mieszającego, *Rys. 2*), z wykorzystaniem termostatycznego zaworu mieszającego ATM ( $20 \pm 43^\circ\text{C}$ , *Rys. 3*) lub obrotowego zaworu mieszającego ARV ProClick (*Rys. 4*). Grupy BPS wyposażono w pompę obiegową (Grundfos, Wilo lub LFP) oraz niezbędną armaturę – filtr siatkowy, zawór odcinający na zasilaniu (z tuleją do montażu czujnika temperatury, *Rys. 1*), zawór odcinający na powrocie oraz zawór zwrotny.

### OPIS I ELEMENTY DOSTAWY

Rys.1 Zawór odcinający zamontowany na zasilaniu.

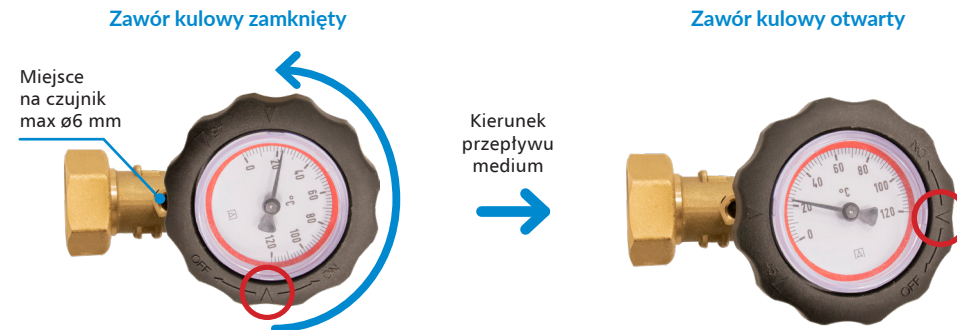


Rys. 2 Grupy pompowe BPS bez mieszania.




Art.-Nr 90 990 00 (pompa Grundfos UPM3)  
Art.-Nr 90 995 00 (pompa Wilo Para SC)  
Art.-Nr 90 994 00 (pompa LFP AF)

Rys. 3 Grupy pompowe BPS z termostatycznym zaworem mieszającym.



Art.-Nr 90 991 00 (pompa Grundfos UPM3)  
Art.-Nr 90 992 00 (pompa Wilo Para SC)  
Art.-Nr 90 993 00 (pompa LFP AF)

Rys. 4 Grupy pompowe BPS z obrotowym zaworem mieszającym.




Art.-Nr 90 996 00 (pompa Grundfos UPM3)  
Art.-Nr 90 997 00 (pompa Wilo Para SC)  
Art.-Nr 90 998 00 (pompa LFP AF)

Legenda:



## PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

Rys. 5 Schemat podłączenia grup pompowych BPS do rozdzielacza ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 890 (Art.-Nr 90 890 10).

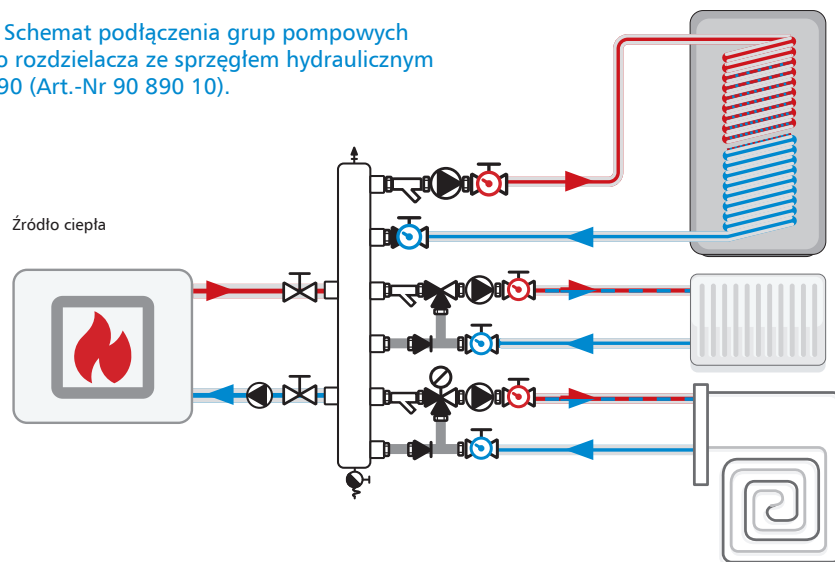

## MONTAŻ

Przed zainstalowaniem grup pompowych BPS należy starannie wypłukać instalację, zwracając szczególną uwagę na usunięcie pozostałości po lutowaniu, cięciu rur, itp. Dla dodatkowej ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami zalecamy zamontowanie magnetycznego separatora zanieczyszczeń.

Grupy pompowe BPS mogą być montowane w pozycji pionowej i poziomej. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu medium oznaczony na pompie obiegowej i filtrze siatkowym. Osadniki filtrów siatkowych powinny być skierowane w dół.

Grupy BPS należy przykręcić od strony źródła ciepła wykorzystując nakrętki G1" i uszczelki z zestawu. Instalację odbiorczą należy podłączyć wykorzystując gwinty wewnętrzne G3/4".

## KONSERWACJA

**UWAGA!** Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych grup BPS należy wychłodzić instalację. W przeciwnym wypadku może dojść do oparzenia gorącym medium.

Należy okresowo sprawdzać szczelność połączeń.

Co najmniej raz w roku należy wyczyścić wkład filtra siatkowego. W tym celu należy wyłączyć pompę oraz zamknąć zawory odcinające przed i za pompą. Następnie wykręcić wkład filtra i wyczyścić lub wymienić w razie konieczności. Zwrócić uwagę, by nie doszło do kontaktu wyciekającego medium z filtrów z pompą obiegową. Wkręcić z powrotem w korpus wkład filtra, otworzyć zawory, odpowietrzyć układ i włączyć pompę. W razie konieczności uzupełnić czynnik w instalacji.

## DOPUSZCZENIA, CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Produkt podlega dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka inżynierska) nie jest znakowany znakiem CE. Produkt został oznakowany znakiem budowlanym B, w myśl krajowych przepisów.

Pompy obiegowe znajdujące się na wyposażeniu produktu, posiadają deklarację zgodności, która dostępna jest na stronie internetowej producenta.

## DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość / opis
Przylącze od strony źródła ciepła	nakrętka G1"
Przylącze od strony instalacji odbiorczych	GW G3/4"
Pmax	6 bar
Tmax	90°C
Stężenie glikolu	max 50%
Termometry	Ø50 mm, 0÷120°C
Filtr siatkowy	DN20, PN10
Zawory odcinające	DN20, PN16
Zawór odcinający z wbudowanym zaworem zwrotnym (w zależności od wybranej wersji)	DN20, PN10
Trójnik z wbudowanym zaworem zwrotnym (w zależności od wybranej wersji)	DN20, PN10
Użyte materiały	mosiądz, miedź
Pompa obiegowa (w zależności od wybranej wersji)	Grundfos UPM3 Auto 15-70/130 mm, 230 V AC, 52 W (z wtyczką i kablem 1 m)
	Wilo Para SC 15-6/130 mm, 230 V AC, 43 W (z wtyczką i kablem 1 m)
	LFP AF 15/7/130 mm, 230 V AC, 45 W (z kablem 1,5 m)
Termostatyczny zawór mieszający (jeśli występuje)	ATM 561, Kvs 2,5 m³/h, 20÷43°C, PN10
Obrotowy zawór mieszający (jeśli występuje)	ARV 362 ProClick, Kvs 6,3 m³/h, PN10

## UŻYTKOWANIE ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH, POMP OBIEGOWYCH I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW

Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi instrukcjami obsługi dotyczącymi (w zależności od wybranej wersji): zaworów mieszających ATM, ARV ProClick oraz pomp obiegowych. Instrukcje dostępne są również na stronie [www.afriso.pl](http://www.afriso.pl) oraz na stronach producentów pomp obiegowych. W razie konieczności wymiany jednego z elementów postępować analogicznie jak przy czyszczeniu filtrów skońnych (patrz KONSERWACJA).

**UWAGA!** Wymiany elementów grup pompowych BPS można dokonać tylko po całkowitym wychłodzeniu układu grzewczego i odłączeniu zasilania elektrycznego pomp!

Obrotowe zawory mieszające ARV ProClick mogą pracować automatycznie po doposażeniu w siłowniki elektryczne (np. AFRISO ARM ProClick) lub regulatory (np. AFRISO ACT ProClick), które nie są elementem grup pompowych BPS.

## WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI, ZŁOMOWANIE



1. Zdemontować urządzenie.
2. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączonego z eksploatacji urządzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania.  
Grupy pompowe BPS zbudowane są z materiałów, które można poddać recyklingowi.

## GWARANCJA

Producent udziela na urządzenie 24 miesiące gwarancji od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.o. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

## SATYSFAKCJA KLIENTA

Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: [zok@afriso.pl](mailto:zok@afriso.pl), tel. 32 330 33 55.